


SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - SCHEMI COSTRUTTIVI PARTICOLARE 5


REGOLE UTILI per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE

- 1) Eseguire scavo di dimensioni adeguate;
- 2) Realizzare platea di fondazione in c.a. (Classe C25/30) per appoggio vasca prefabbricata; la soletta in oggetto dovrà avere spessore minimo di cm. 20 ed armatura costante da doppia rete d'acciaio da 8mm ogni cm. 20x20 (nonoposizione reti = 1 maglia mm.);
- 3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa uno strato di cm 3-5 di sabbia perfettamente livellato;
- 4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;
- 5) eseguire accuratamente il riempimento con terreno non ghiaioso;
- 6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento dovuti ad innalzamento della latta acquaria sottorimena o ad eventi meteorici improvvisi;
- 7) Dove necessario, al fine di evitare fenomeni di galleggiamento dei prefabbricati, realizzare idonee opere di zavorramento (vedi note integrative e/o particolari costruttivi riportati sugli elaborati grafici).

DESCRIZIONE	PESO VASCA (q±5%)	PESO COPERTURA (q±5%)
1 - POZZETTO A 3 VIE -dim. est. cm 100x100x100 + 20 cm.	9	4
2 - DEANTONATORE/ACQUILONE -dim. est. cm 160x50x250 + 20 cm.	69	18
3 - DISOLEATORE -dim. est. cm 100x160x250 + 20 cm.	38	8




PIANTA COPERTURE

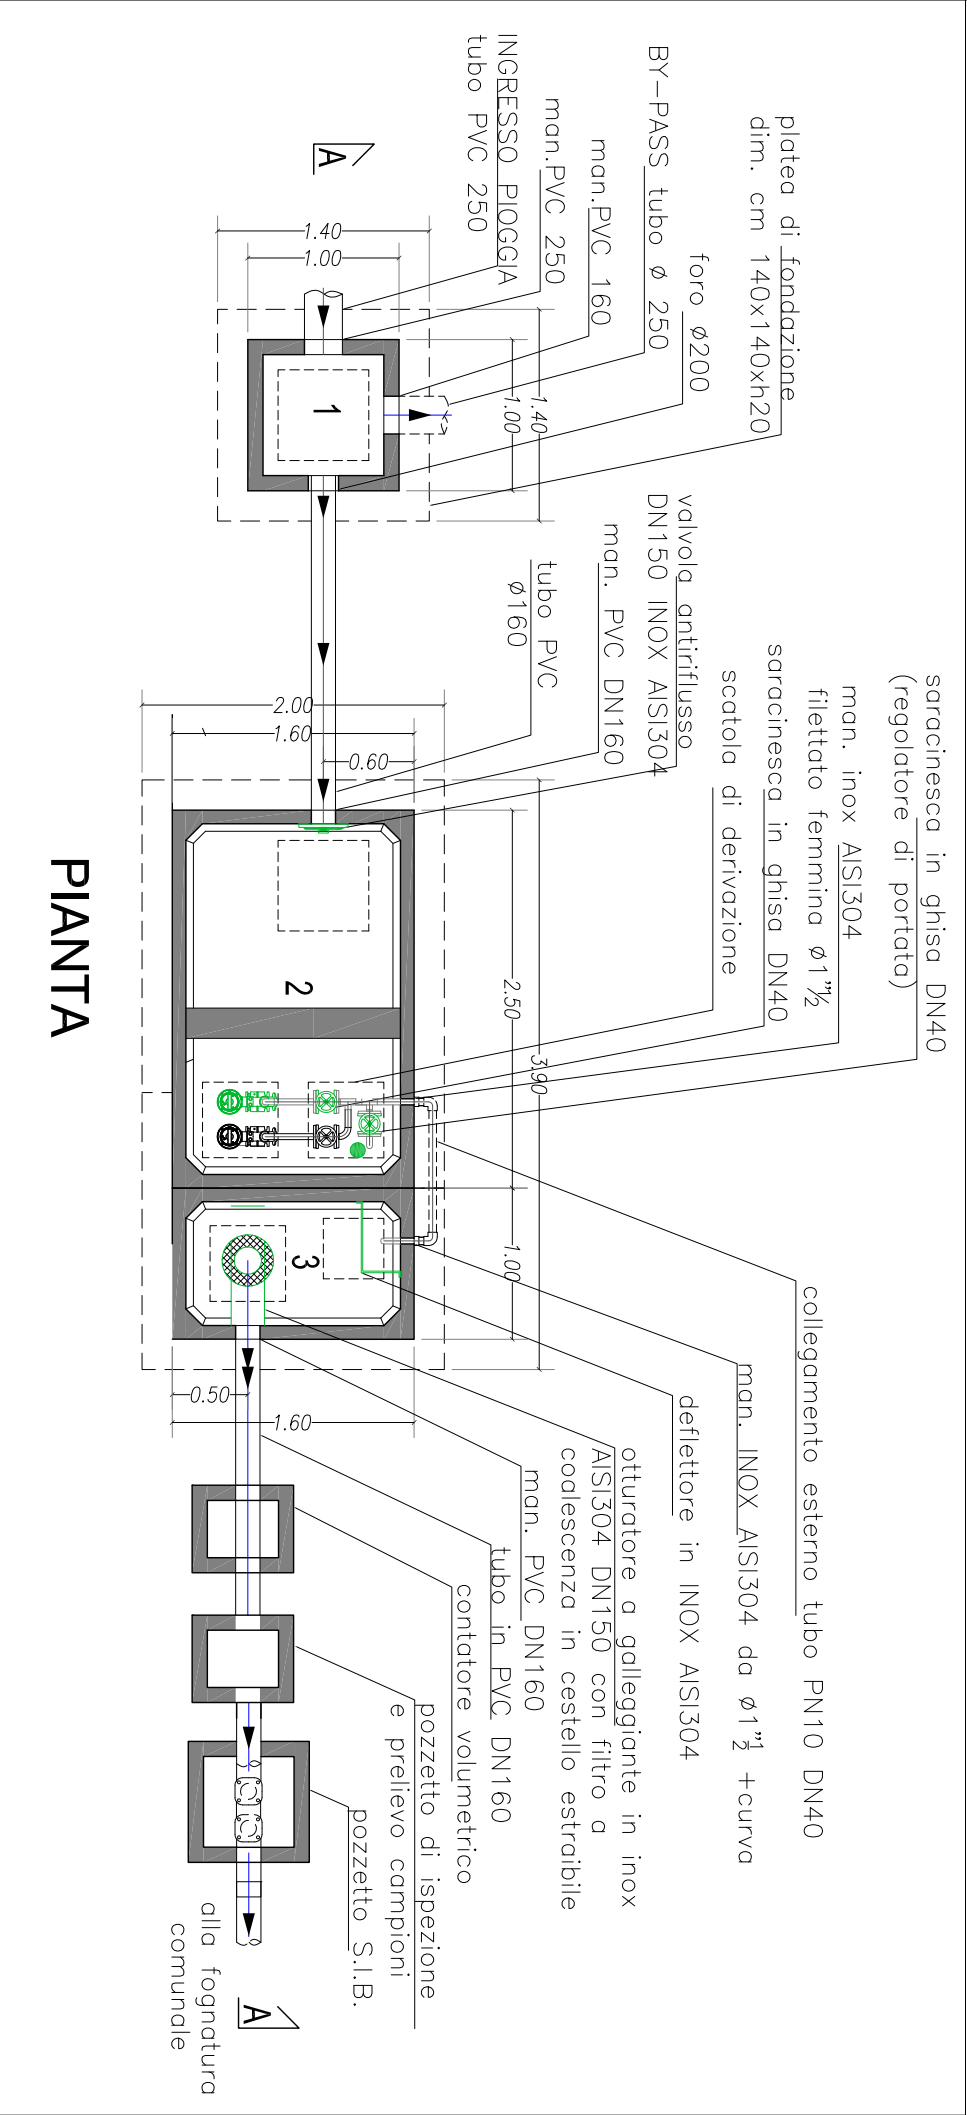

PIANTA


QUOTE DI POSA VASCHE DA VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA

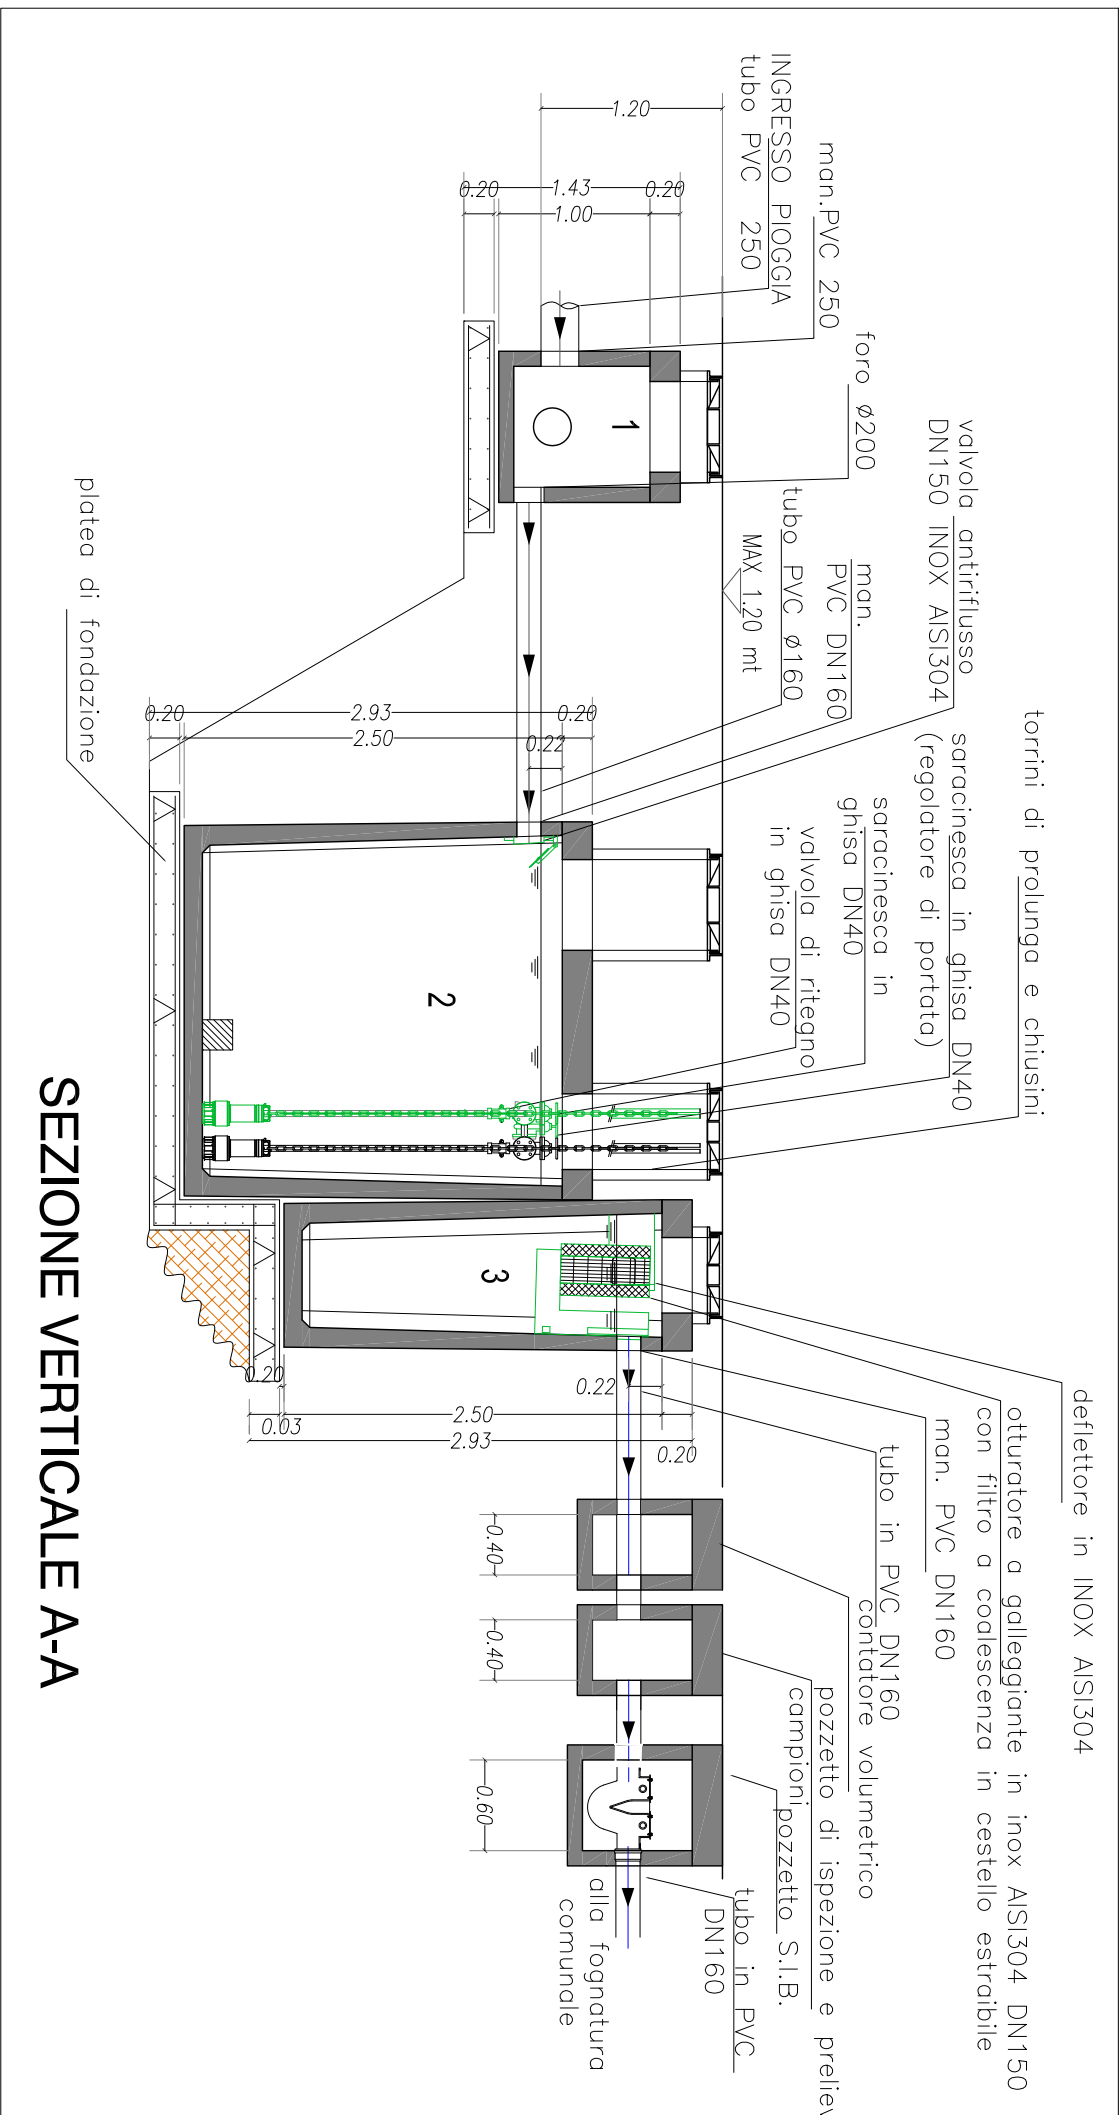


SEZIONE VERTICALE A-A

scala 1/50


DESOLEATORE E POZZO PENDENTE - PARTICOLARE 1

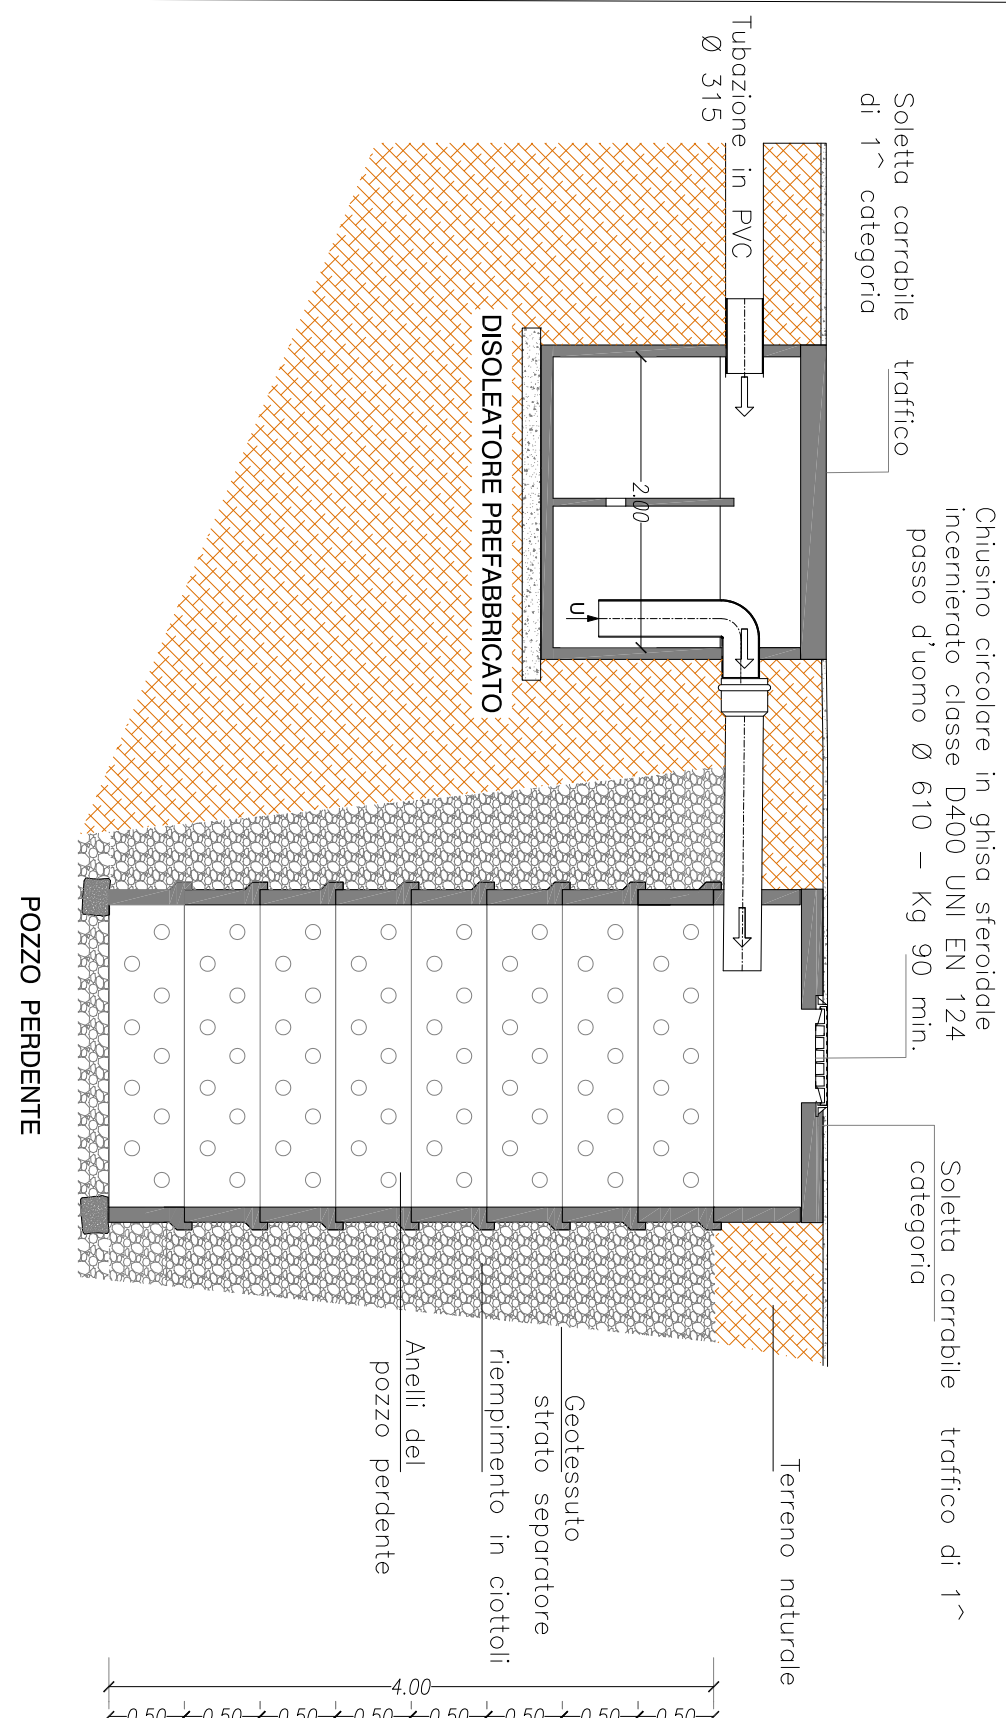


PARTICOLARE 2

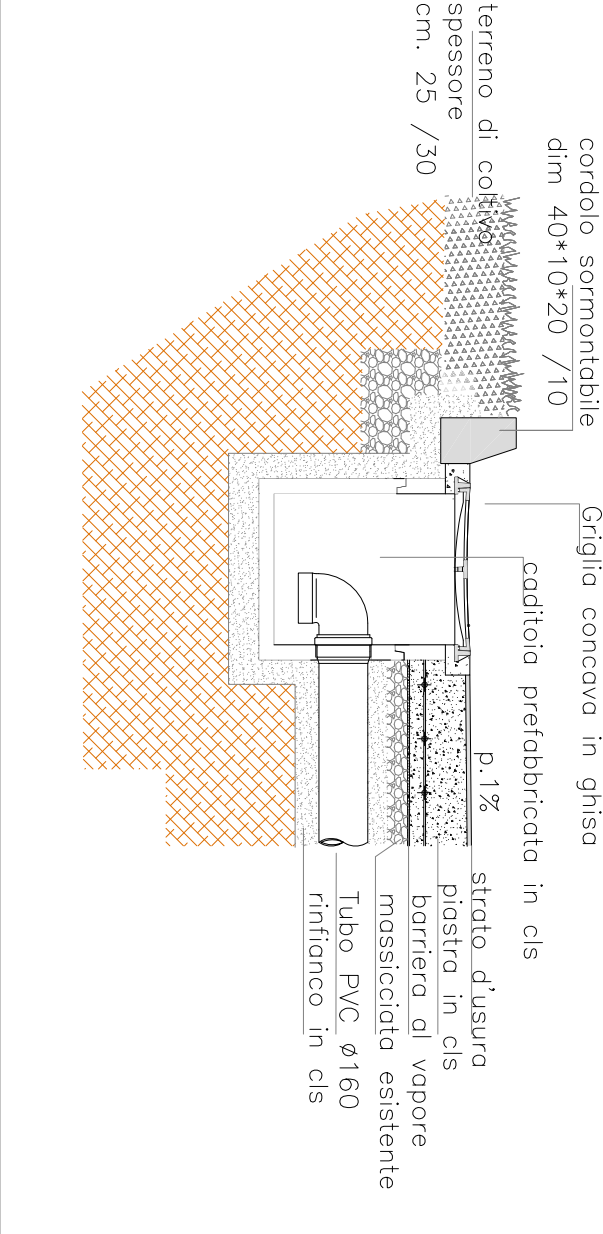

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4





COMUNE DI MERATE
Provincia di Lecco

Il progettista

Ing. Enrico Mauri

INTERVENTO

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA DELLA CASA ROSSA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

DATA: 01/12/2021

SCALA: 1 / 50

TAVOLA: **6**